

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Соловьев Дмитрий Александрович
Должность: ректор ФГБОУ ВО Вавиловский университет
Дата подписания: 17.09.2026 11:22:40
Уникальный программный ключ:
528682d78e671e566ab07f01fe1ba2172f735a12

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования**

**«Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и
инженерии имени Н.И.Вавилова»**

Кафедра «Гидромелиорация, природообустройство и строительство в АПК»

ОТОПЛЕНИЕ

Методические указания для выполнения курсового проекта по дисциплине
«Отопление» для обучающихся направления подготовки 08.03.01
«Строительство», профиль подготовки «Тепло-,газо-,холодоснабжение и
вентиляция» всех форм обучения

Отопление. Методические указания для выполнения курсового проекта по дисциплине «Отопление» для обучающихся направления подготовки «Строительство», профиль подготовки: «Тепло-,газо-,холодоснабжение и вентиляция» всех форм обучения

Сост.: Т.В.Федюнина; ФГОУ ВО Вавиловский университет – Саратов, 2026.
– 43с.

Введение

Целью разработки курсового проекта «Отопление жилого дома» является обобщение теоретических знаний по курсу «Отопление», приобретение навыков оптимального проектирования в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ и прогрессивными техническими решениями.

Согласно заданию в курсовом проекте необходимо выполнить следующие пункты:

1. выбор расчётных параметров наружного и внутреннего воздуха, в соответствии с Актуализированной редакцией СП 131.13330.2025 «СНиП 23-01-99 * Строительная климатология» и СанПиН 2.1.3684-21. «Санитарные правила и нормы Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
2. определение теплотехнических характеристик ограждающих конструкции;
3. определение теплопотерь здания и расчёт мощности системы отопления, (тепловой расчет производится для каждого отдельно взятого помещения);
4. конструирование системы отопления;
5. расчёт поверхности нагревательных приборов;
6. гидравлический расчёт системы отопления;
7. расчёт элеваторного узла.

1 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТУ

Курсовой проект должен содержать следующие структурные элементы:

Пояснительная записка:

1. титульный лист;
2. задание на выполнение курсовой работы;
3. содержание;
4. введение;
5. основная часть;
6. заключение;
7. приложения.

Графическая часть:

1. Планы техподполья и типового этажа, с нанесением на них нагревательных приборов, трубопроводов отопления.
2. Аксонометрическая схема системы отопления
3. Схема теплового пункта здания

Титульный лист курсового проекта оформляется по установленному образцу.

Задание выдается руководителем.

В содержании приводятся наименования структурных частей работы с указанием номера страницы, с которой начинается соответствующая часть.

Во **введении** дается общая характеристика курсового проекта: обосновывается актуальность темы; определяется цель и задачи, подлежащие решению для ее достижения; описываются объект и предмет исследования, используемые методы и информационная база исследования, а так же кратко характеризуется структура проекта по главам.

Основная часть должна содержать материал, необходимый для достижения поставленной цели и задач, решаемых в процессе выполнения курсового проекта.

Обязательным является логическая взаимосвязь между главами и последовательное развитие темы на протяжении всей работы, самостоятельное изложение материала, проведение необходимого анализа, аргументированность выводов, обоснованность предложений и рекомендаций. Так же обязательным является наличие в основной части курсового проекта ссылок на использованные источники.

Изложение ведется от третьего лица.

В **заключении** логически последовательно излагаются теоретические и практические выводы, к которым пришел студент в результате выполнения курсового проекта. Заключение должно кратко характеризовать решение всех поставленных во введении задач и достижение цели курсового проекта.

Список использованных источников является составной частью проекта и отражает степень изученности рассматриваемой проблемы. Количество источников в списке определяется студентом самостоятельно, но их количество должно быть не менее 10. При этом в списке обязательно должны присутствовать источники, изданные в последние 5 лет, а так же действующие нормативно-правовые акты, стандарты.

Обучающийся несет полную ответственность за научную самостоятельность и достоверность результатов курсового проекта. В случае обнаружения ошибок проект снимается с защиты для доработки.

В **приложении** выносятся вспомогательный материал.

Местоположение объекта берется из таблицы 1. Вид системы отопления - принимается двухтрубная с нижней разводкой. Расчетную температуру отопительного периода для отопления и продолжительность отопительного периода определяется в приложении 1. Планировка и размеры помещения выбираются на основе полученного варианта.

Таблица 1 Место строительства

Первая буква фамилии	Город
А	Архангельск
Б	Барнаул
В	Благовещенск
Г	Астрахань
Д	Верхоянск
Е	Владивосток
Ж	Волгоград
З	Иркутск
И	Калуга
К	Минск
Л	Москва
М	Новосибирск
Н	Ростов на Дону
О	Саратов
П	Санкт-Петербург
Р	Калининград
С	Камышин
Т	Оренбург
У	Пенза
Ф	Самара
Х	Липецк
Ц	Уфа
Ч	Владимир
Ш	Воронеж
Щ	Краснодар
Э	Сочи
Ю	Балашов
Я	Рязань



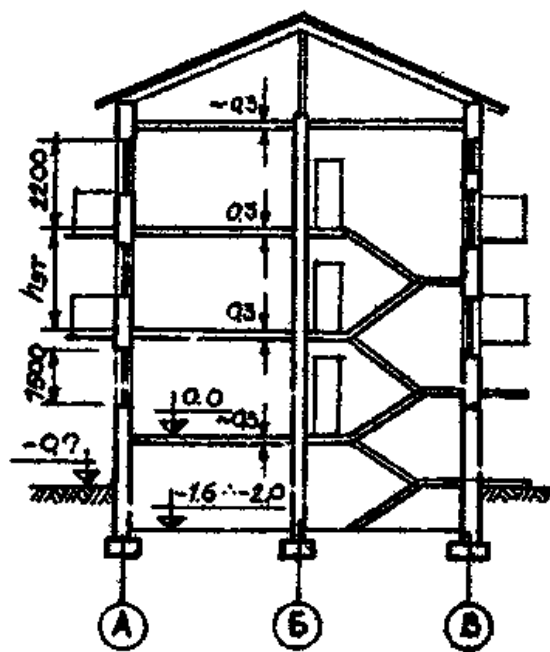


Рисунок 1 – Профиль жилого трехэтажного здания


Варианты планировки и размеров помещений типового этажа

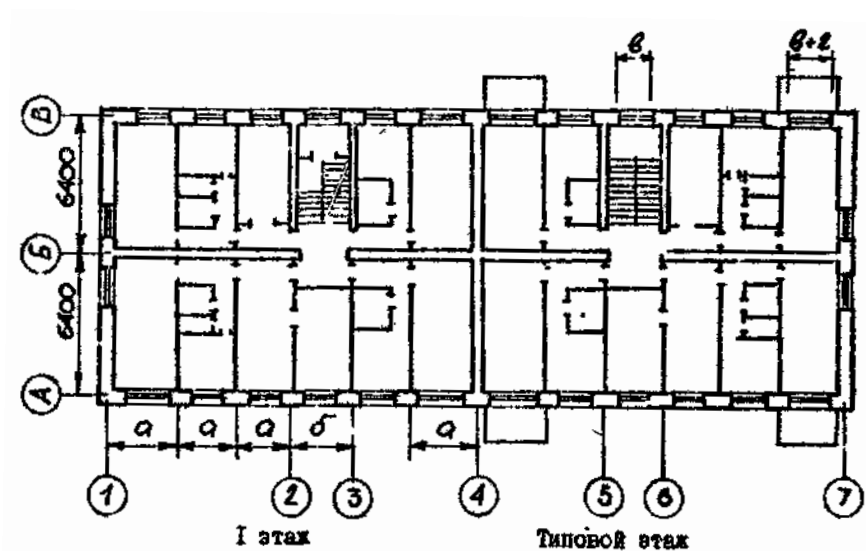


Вариант I

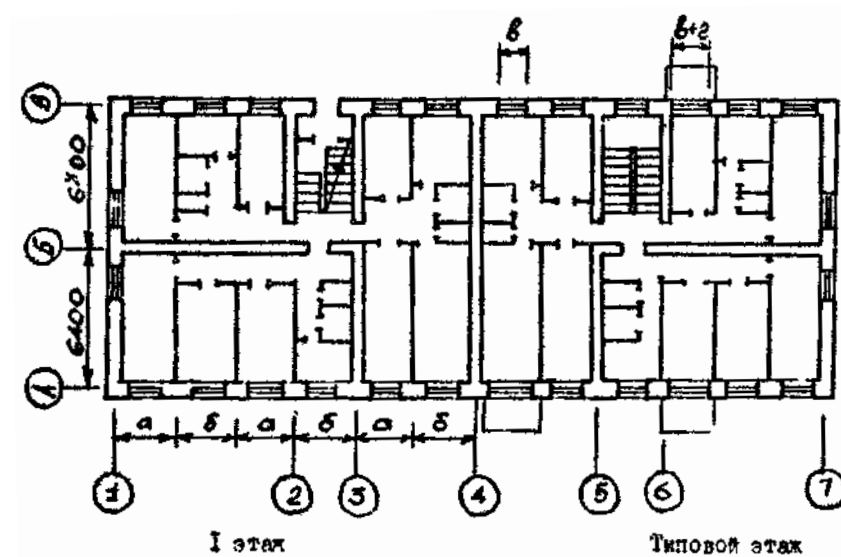


Вариант II

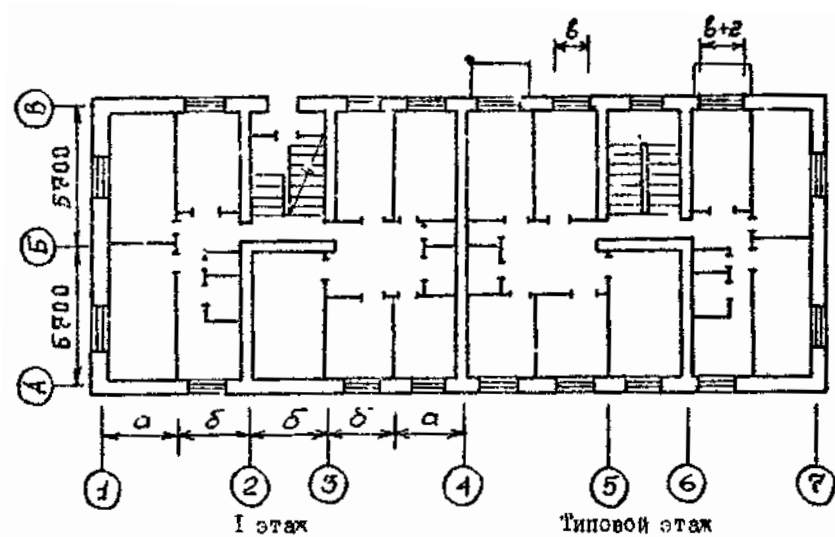


Вариант III

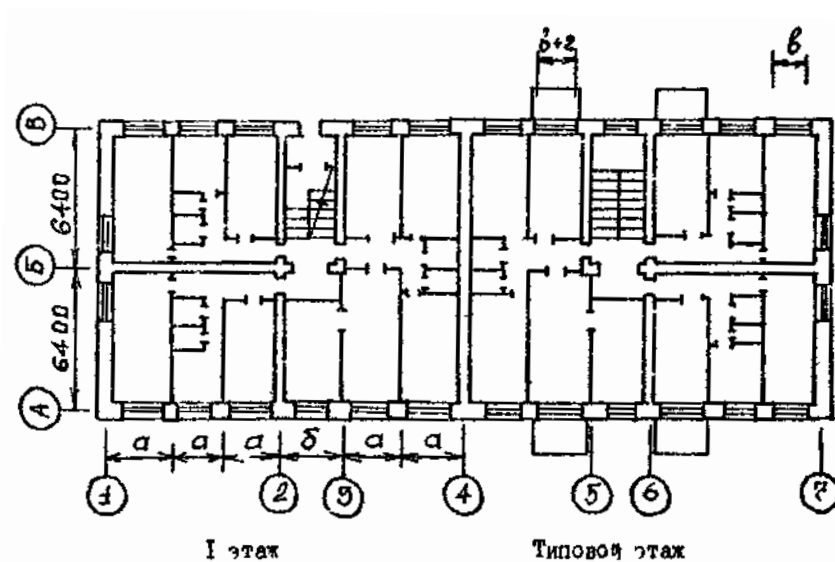

Вариант IV

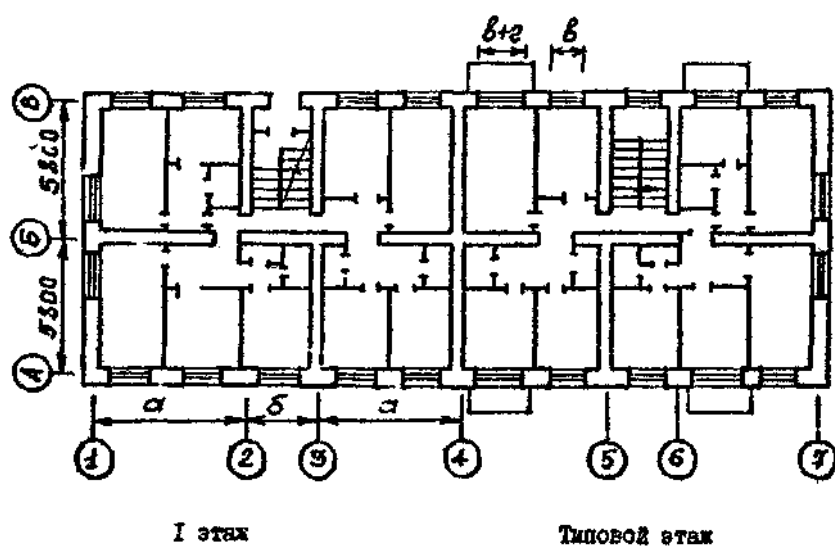

Вариант V

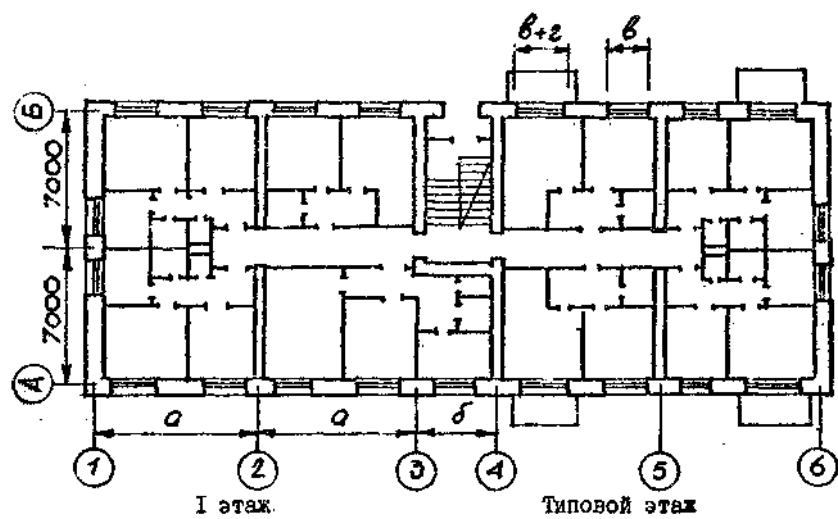

Вариант VI

2 ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

1. Курсовой проект должен быть представлен руководителю в сброшюрованном и электронном виде.
2. Курсовой проект оформляется на стандартных листах белой бумаги формата А4. При необходимости для оформления отдельных схем, таблиц, иллюстраций допускается использовать листы формата А3.
3. Текст курсового проекта должен быть исполнен на компьютере на одной стороне листа с использованием редактора WORD, шрифт – «Times New Roman», размер шрифта - №14, межстрочный интервал - полуторный. Иллюстрации и таблицы могут быть черно-белыми и в цветном варианте.
4. Необходимый графический материал оформляется в графическом редакторе.
5. Текст курсового проекта располагается на листах, соблюдая следующие размеры: левое поле – 30 мм, правое поле – 10 мм, верхнее и нижнее поля – 20 мм. При печати текстового материала следует использовать выравнивание «по ширине».
6. Нумерация страниц сквозная, начиная с титульного листа. Номер страницы на титульном листе и на задании не ставится. Номера проставляются внизу страницы, по центру.
7. Каждая глава начинается с новой страницы.
8. Заголовки глав и параграфов выполняются полужирным шрифтом прописными (заглавными) буквами с выравниванием по центру.
9. Текст проекта должен быть четким, законченным, понятным. Орфография и пунктуация должны соответствовать действующим правилам.
10. Таблицы и рисунки располагаются после упоминания их в тексте.
11. Формулы следует выделять отдельной строкой сплошной нумерацией.
12. Графический материал распечатывается на формате А1. Допускается распечатка на формате А3.

13. Список использованных источников располагается по алфавиту или по мере использования в тексте.

14. Приложения нумеруются по порядку арабскими цифрами. Слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» располагается в верхнем правом углу страницы.

Расчетная часть

1. Выбор расчетных параметров наружного и внутреннего воздуха

При проектировании системы отопления необходимо узнать параметры внутреннего и наружного воздуха, города, в котором будет находиться отапливаемое здание,

1) Для определения параметров наружного воздуха необходимо воспользоваться СП 131.13330.2025 «СНиП 23-01-99 * Строительная климатология» (см. Приложение 1 «Расчетные климатические характеристики отопительного периода»).

2) Параметры внутреннего воздуха в помещении принимаются следующими

Жилая комната: $- t_{в} = 20^{\circ}\text{C}$.

Кухня: $- t_{в} = 19^{\circ}\text{C}$.

Совмещённый санузел: $- t_{в} = 24^{\circ}\text{C}$.

Лестница: $- t_{в} = 16^{\circ}\text{C}$.

Кладовая: $- t_{в} = 16^{\circ}\text{C}$.

Угловая комната: $- t_{в} = 22^{\circ}\text{C}$

2.Теплотехнические расчет ограждающей конструкции

Рассчитываем сопротивление теплопередачи наружной стены и оптимальную толщину утеплителя

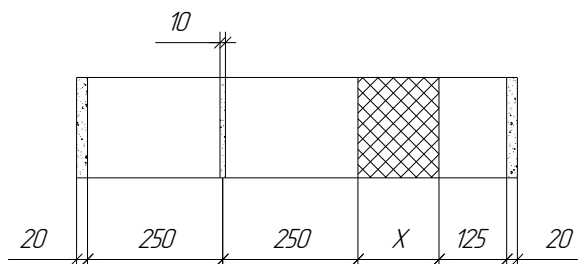


Рисунок 1 - Наружная стена

Определяем требуемое термическое сопротивление ГСОП (Градус-Сутки отопительного Периода).

$$ГСОП = Z \cdot (t_{в} - t_{ср.оп}) \quad (1)$$

Где, z - продолжительность отопительного периода, сут

$t_{в}$ - внутренняя температура воздуха, $^{\circ}C$

$t_{ср.оп}$ - средняя температура отопительного периода, $^{\circ}C$

При помощи полученного значения ГСОП определяем нормируемое значение сопротивления теплопередачи ограждающих конструкции $R_{тр}^{норм}$ ($м^2 \cdot ^{\circ}C / Вт$), методом интерполяции (Приложение 2)

Далее производим расчет термического сопротивления наружной стены.

В качестве состава стены принимаем:

Керамический пустотный кирпич: $\lambda_{клад} = 0,7, Вт / м^{\circ}C$;

Штукатурная стяжка (песчаная известняковая) : $\lambda_{шт} = 0,81, Вт / м^{\circ}C$;

Теплоизоляционный материал (перлитопенобетон): $\lambda_{из} = 0,05, Вт / м^{\circ}C$;

Воздушная прослойка: $R_{в} = 0,16 \frac{м^2 \cdot ^{\circ}C}{Вт}$

Размеры строительных материалов указаны на Рисунке 2 (Наружная стена)

Составляем уравнение полного термического сопротивления стены и определяем толщину изоляционного слоя из выражения:

$$R = \frac{2 \cdot \delta_{\text{шт.}}}{\lambda_{\text{шт.}}} + \frac{2,5 \cdot \delta_{\text{кл.}}}{\lambda_{\text{кл.}}} + \frac{\delta_{\text{уз.}}}{\lambda_{\text{уз.}}} + \frac{\delta_{\text{ст.}}}{\lambda_{\text{ст.}}} \quad (2)$$

$$R_{\text{ст.}} = \frac{1}{\alpha_{\text{в}}} + R + \frac{1}{\alpha_{\text{н}}} \quad (3)$$

Где, λ – коэффициент теплопроводности материала, Вт/м²·°С

δ - толщина слоя, мм;

$\alpha_{\text{в}}$ – коэффициент теплоотдачи от внутреннего воздуха к внутренней поверхности стены, $\alpha_{\text{в}} = 8,7$ Вт/м²·°С.

$\alpha_{\text{н}}$ – коэффициент теплоотдачи от наружной стены к наружному воздуху, $\alpha_{\text{н}} = 23$ Вт/м²·°С.

Примечание: для простоты расчета, рекомендуется рассчитать сначала R для каждой ограждающей конструкции по отдельности (штукатурка, кирпич), а после уже определять толщину теплоизоляционного слоя.

Полученное значение толщины округляем до целого числа к примеру 10 или 20 см.

После расчета полного термического сопротивления сравниваем полученное сопротивление с нормируемым сопротивлением ГСОП, если суммарное сопротивление больше нормируемого, то расчет выполнен верно

$$R \geq R_{\text{ГСОП}}$$

Нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции должен быть не более 4°С. Находим температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой на внутренней поверхности стены, $\Delta t_{\text{н}}$.

$$R = \frac{n \cdot (t_{\text{в}} - t_{\text{н}})}{\Delta t \cdot \alpha_{\text{в}}} \Rightarrow \Delta t = \frac{n \cdot (t_{\text{в}} - t_{\text{н}})}{R \cdot \alpha_{\text{в}}} \text{ } ^\circ\text{C} \quad (5)$$

Где, n – коэффициент, учитывающий отношение ограждающей конструкции к наружному воздуху

t_n – температура наиболее холодной пятидневки;

t_b – температура внутри помещения, принимается 20°C

Если $\Delta t < 4$, то следовательно ограждающая конструкция посчитана верно.

Определим коэффициент теплопередачи:

$$K = \frac{1}{R}, \text{ Вт}/\text{м}^2\text{ }^{\circ}\text{C} \quad (6)$$

Определяем сопротивление теплопередачи совместной кровли из многопустотной железобетонной плиты и определяем максимальную толщину утеплителя.

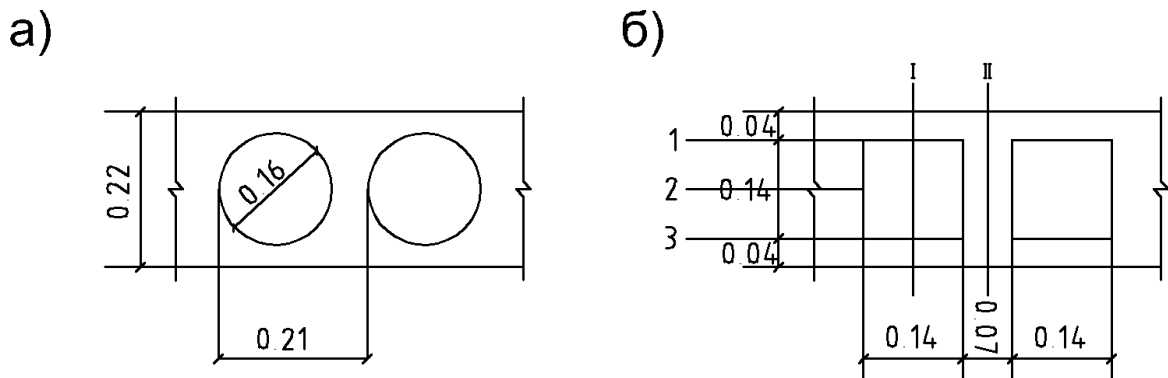


Рисунок 2 - Многопустотная бетонная плита

Определяем требуемое термическое сопротивление ГСОП (Градус-Сутки отопительного Периода).

$$ГСОП = Z \cdot (t_a - t_{cp.on}) \quad (7)$$

При помощи полученного значения ГСОП определяем нормируемое значение сопротивления теплопередачи ограждающих конструкции $R_{tr}^{огр}$

Далее находим термическое сопротивление многопустотной железобетонной плиты и оптимальную толщину утеплителя, но без учёта гидроизоляции, выравнивающего слоя и пароизоляции. Для упрощения

расчётов круглое отверстие железобетонной плиты принимаем равным по площади квадратному.

$$a = \sqrt{\frac{\pi \cdot d^2}{4}} = \sqrt{\frac{3,14 \cdot 0,16^2}{4}} = 0,14 \text{ м} \quad (8)$$

Так как плита используется стандартная то все площади сечения принимаются из рисунка 2 (Б)

Определяем термическое сопротивление для сечения «I–I»:

$$R^{I-I} = \frac{2 \cdot \delta_{\delta}}{\lambda_{\delta}} + R_{\text{воз.пр}} \text{ м}^2 \text{ } ^\circ\text{C} / \text{Вт} \quad (9)$$

Где, δ_{δ} - толщина слоя (применяется без учета квадратного отверстия) мм

λ_{δ} – коэффициент теплопроводности бетонной плиты 1,92 Вт/м $^{\circ}$ C;

$R_{\text{воз.пр}}$ – термическое сопротивление воздушной прослойки 0,15 м 2 °C/Вт.

Для сечения «II–II», определяем термическое сопротивление:

$$R^{II-II} = \frac{\delta_{\delta}}{\lambda_{\delta}}, \text{ м}^2 \text{ } ^\circ\text{C} / \text{Вт}, \quad (10)$$

Согласно СНиП 23.02–2003 «Тепловая защита зданий» определяется термическое сопротивление параллельное тепловому потоку:

$$R^{\text{II}} = \frac{\frac{F_1}{R_1} + \frac{F_2}{R_2} + \dots + \frac{F_n}{R_n}}{\frac{F_1}{R_1} + \frac{F_2}{R_2} + \dots + \frac{F_n}{R_n}} \text{ м}^2 \text{ } ^\circ\text{C} / \text{Вт} \quad (11)$$

Где $F_1; F_2 \dots F_n$ – площади рассматриваемых участков.

$R_1; R_2 \dots R_n$ – термические сопротивления рассматриваемых участков.

Теперь необходимо разделить плиту перпендикулярно тепловому потоку на три зоны, следовательно, 1 и 3 плоскость будут однородными, а 2 будет неоднородной, состоящей из горизонтальной воздушной прослойки и слоя железобетона.

Термическое сопротивление 1 и 3 слоя определяется по формуле.

$$R_1 = R_3 = \frac{\delta_{\delta}}{\lambda_{\delta}}, \text{ м}^2 \text{ } ^\circ\text{C} / \text{Вт} \quad (12)$$

Среднее термическое сопротивление второго слоя находится по формуле

$$R_{cp} = R_2 = \frac{F_1 + F_2}{\frac{F_1}{R_1} + \frac{F_2}{R_2}} \text{ м}^2 \cdot \text{°C} / \text{Вт} \quad (13)$$

Далее находим общее термическое сопротивление в направлении перпендикулярном тепловому потоку.

$$R^\perp = R_1 + R_2 + R_3, \text{ м}^2 \cdot \text{°C} / \text{Вт}; \quad (14)$$

Теперь необходимо найти полное термическое сопротивление многослойной железобетонной плиты.

$$R_{пол} = \frac{R^\parallel + 2 \cdot R^\perp}{3}, \text{ м}^2 \cdot \text{°C} / \text{Вт}; \quad (15)$$

Составляем уравнение полного термического сопротивления перекрытия и определим толщину изоляционного.

$$R_{пр}^{оп} = \frac{\delta_{из.}}{\lambda_{из.}} + R_{пол}, \text{ м}^2 \cdot \text{°C} / \text{Вт}. \quad (16)$$

После находим термическое сопротивление плиты с учетом изоляционного слоя

$$R = \frac{1}{\alpha_B} + R_{пол} + \frac{\delta_{из.}}{\lambda_{из.}} + \frac{1}{\alpha_H}, \text{ м}^2 \cdot \text{°C} / \text{Вт} \quad (17)$$

Находим температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой на внутренней поверхности стены Δt . (должен быть не больше 3°С)

$$R = \frac{n \cdot (t_e - t_n)}{\Delta t \cdot \alpha_e} \text{ °C} \quad (18)$$

Теперь определим коэффициент теплопередачи

$$K = \frac{1}{R}, \text{ Вт} / \text{м}^2 \cdot \text{°C}. \quad (19)$$

Определяем сопротивление теплопередачи бесчердачного перекрытия и рассчитать наименьшую толщину утеплителя для отапливаемого помещения общественного назначения.

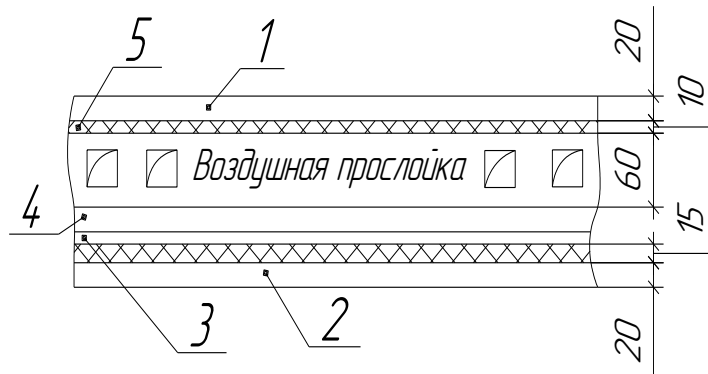


Рисунок 3 - Бесчердачное перекрытие. Потолок.

1—два слоя толи, 2—штукатурка подранки, 3—пароизоляция, 4—теплоизоляция, 5—обрешетка из досок.

Рассчитаем требуемое термическое сопротивление ГСОП (Градус–Сутки Отопительного Периода) и определяем нормируемое значение сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций $R_{тр}^{orp}$, методом интерполяции.

$$ГСОП = Z \cdot (t_{\text{в}} - t_{\text{ср.он}}) \quad (20)$$

Для простоты расчета определим термическое сопротивление каждого слоя по отдельности ($R_{\text{дер}}$, $R_{\text{дер-2}}$, $R_{\text{шт}}$, $R_{\text{толь}}$), используя формулу:

$$R = \frac{\delta}{\lambda}, \text{ м}^2 \cdot \text{°C} / \text{Вт} \cdot \text{м} \quad (21)$$

Коэффициент теплопроводности дерева 0,23 Вт/м·°C

Коэффициент теплопроводности штукатурной подранки 0,52 Вт/м·°C

Коэффициент теплопроводности слоя толи 0,17 Вт/м·°C

Термическая сопротивление воздушной прослойки 0,142 м²·°C/Вт

После расчета Сопротивлении каждого слоя, составляем полное уравнение термического сопротивления, и определяем толщину изоляционного слоя.

$$R_{тр}^{orp} = R_{\text{дер.1}} + R_{\text{дер.2}} + R_{\text{шт.}} + \frac{\delta_{\text{уз.}}}{\lambda_{\text{уз.}}} + R_{\text{толь}} + R_{\text{воз.пр.}}, \text{ м}^2 \cdot \text{°C} / \text{Вт} \cdot \text{м} \quad (22)$$

Теперь необходимо рассчитать термическое сопротивление с учетом выбранной толщины изоляционного слоя

$$R = \frac{1}{\alpha_B} + R_{\text{дер.1}} + R_{\text{дер.2}} + R_{\text{шт.}} + R_{\text{из}} + R_{\text{толь}} + R_{\text{гоз.пр.}} + \frac{1}{\alpha_H} \quad (23)$$

Определяем коэффициент теплопередачи

$$K = \frac{1}{R}, \text{ Вт} / \text{м}^2 \text{ } ^\circ\text{C}. \quad (24)$$

3.Определение теплопотерь здания

Произведем расчет теплопотерь помещения (угловая комната). За расчетную температуру внутреннего воздуха принимаем 22⁰С

Общие теплопотери помещения рассчитываются по формуле:

$$Q_{от} = Q_{огр} + Q_{и(в)} + Q_{быт}, (Вт) \quad (25)$$

Где, $Q_{огр}$ – потери тепла через наружные ограждения, Вт;

$Q_{и(в)}$ – потери тепла на инфильтрацию наружного воздуха или вентиляцию;

$Q_{быт}$ – бытовые тепловыделения, (Вт/ м⁰С)Вт.

Теплопотери через наружное ограждение ($Q_{огр}$) находим по формуле:

$$Q_{огр} = KF(t_g - t_n) \cdot n \cdot (1 + \beta) \quad (26)$$

Где, K - коэффициент теплопередачи (Вт/ м⁰С);

F – площадь теплоотражающей конструкции, (м²),

t_n – расчетная температура наружного воздуха, ⁰С;

n – характеристика ограждения по отношению к наружному воздуху, которая определяется по СНиП 2302-2003 «Тепловая защита зданий» (Приложение 3);

β – коэффициент, учитывающий дополнительные теплопотери через ограждения (сторона света).

При расчете площади теплоотражающей конструкции, площадь стены берется с вычетом площади окна ($F_{ст}-F_{оп}$).

Коэффициент поправки стороны света берется в соответствии с рисунком 4

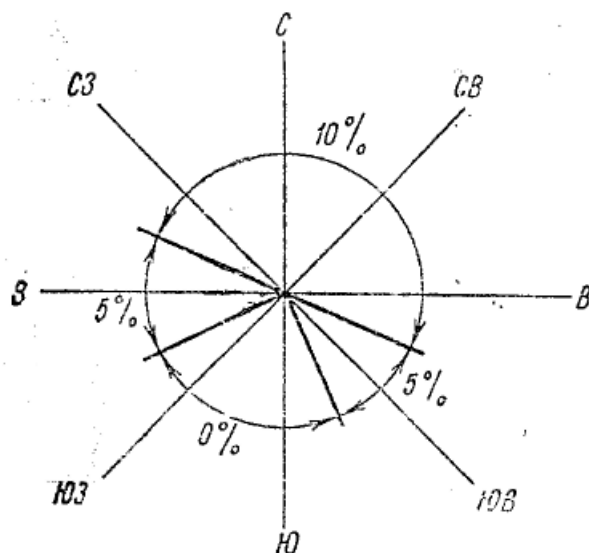


Рисунок 4 - Величины добавок к основным теплопотерям в зависимости от ориентации ограждения по странам света

примечание: коэффициент поправки на сторону света у пола и чердачного перекрытия всегда равен 1.

Бытовые тепло выделения рассчитываются по формуле

$$Q_{\text{быт}} = 10 \cdot F_{\text{ж}} \quad (27)$$

Где $F_{\text{ж}}$ – площадь пола в помещении

Теплопотери на нагревание наружного воздуха в объёме, обеспечивающего минимальный нормативный воздухообмен в жилых комнатах определяем по формуле:

$$Q_{\text{в}} = 0,28 \cdot L \cdot c \cdot \rho_{\text{н}} \cdot (t_{\text{в}} - t_{\text{н}}) \cdot F_{\text{жс}} \quad (28)$$

Где, $L_{\text{в}}$ - нормируемый расход воздуха определяемый из расчета 3 м³/ч на 1м² площади жилых помещений и кухонь;

C – удельная теплоемкость воздуха, $c = 1,005$ (кДж/кг·°C);

$\rho_{\text{н}}$ - плотность наружного воздуха.

$$\rho_{\text{н}} = \frac{353}{273 - t_{\text{н}}} \quad (29)$$

$F_{\text{ж}}$ – Площадь жилой комнаты.

Количество тепла на нагревание наружного воздуха, поступающего в помещения жилых и общественных зданий путем инфильтрации $Q_{\text{и}}$, Вт, следует определять по формуле:

$$Q_u = 0,278 \cdot G_i \cdot c \cdot k \cdot (t_b - t_n), \text{ Вт}, \quad (30)$$

Где G_i - расход инфильтрирующего воздуха через ограждающие конструкции здания, кг/ч;

c - удельная теплоемкость воздуха, равная 1,005 кДж/(кг·°С);

k - коэффициент учета нагрева инфильтрирующегося воздуха встречным тепловым потоком, равный 0,7- для стыков панелей и окон с тройными переплетами; 0,8- для окон и балконных дверей с раздельными переплетами; 1- для окон с одинарными и спаренными переплетами;

$$G_i = 0,216 \frac{\sum F_i \cdot \Delta p_i^{0,67}}{R_u}, \text{ кг/ч}, \quad (31)$$

Где F - площадь наружных ограждающих конструкций, соответственно, м²;
 R_u - сопротивление воздухопроницанию, принимаемое по СНиП,

$$R_u = \frac{1}{R_{\text{инф.ок.дв}}} \cdot \left(\frac{\Delta p_i}{\Delta p_o} \right)^{2/3}, \quad (32)$$

Где Δp_i - разность давлений по разные стороны воздухопроницаемого элемента здания;

$R_{\text{инф.ок.дв}}$ - сопротивление воздухопроницанию соответствующего ограждения 10 кг/м²·ч

Δp_i - расчетная разность между давлениями на наружной и внутренней поверхностях ограждающих конструкций соответственно на расчетном этаже при $\Delta p_o = 10$ Па.

$$\Delta p_i = 9,81 \cdot (h_{y.\text{ш}} - h_n) (\rho_n - 1,27) + 1,4 \cdot (\beta \cdot v)^2 \cdot \rho_n \cdot \frac{18 + h_n}{60 + h_n}, \text{ Па}, \quad (33)$$

Где $h_{y.\text{ш}}$ — высота устья вытяжной шахты над уровнем земли, м (высота здания n количества этажей + 1,5 м);

h_n — высота центра рассматриваемого элемента ограждения в зависимости от этажа над уровнем земли;

β — поправочный коэффициент, учитывающий несовпадение во времени принятых в расчете скоростей ветра и температуры наружного воздуха (для Европейской части России, расположенной севернее 52° с.ш., и центральных районов Сибири $\beta=0,6$; для прибрежных районов Приморского края $\beta=1,2$; для остальных районов СНГ $\beta=1$);

v — расчетная скорость ветра, $v=5$ м/с.

После того как мы рассчитали Q_v и $Q_{\text{и}}$ необходимо выбрать наибольшее из этих двух значений и занести в таблицу 6, а после суммировать с остальными теплопотерям.

$$\Sigma Q = Q_{u(e)} + Q_{\text{окр}} - Q_{\text{быт}}, \text{Вт} \quad (34)$$

Таблица 6- Расчет теплопотерь здания (Приложение 7)

4.Конструктивное решение по системе отопления

В соответствии с заданием производим конструирование системы отопления. В системах отопления подающая магистраль располагается ниже или выше (зависит от разводки системы отопления) жилого помещения, и горячая жидкость поступает в подающую магистраль и продолжает движение по различным стоякам к отопительным приборам.

Стояки размещаем с таким расчётом, чтобы нагревательные приборы по возможности располагались по обе стороны стояков, и чтобы нагревательные приборы смежных помещений, имели самостоятельные подводы от стояков.

Тепловой пункт размещаем в подвальном помещении лестничной клетки. В лестничных клетках предусматриваем отдельные стояки.

Выберем марку нагревательного прибора, запорную и регулирующую арматуру. Установим биметаллические секционные радиаторы марки РБС-500 со следующими техническими характеристиками:

Характеристики радиатора РСБ–500

Наименование показателей и их размерность	РБС-500
Габаритные размеры, мм. монтажная высота H_m , высота H , глубина B , длина L /	500x578x100x80
Номинальный тепловой поток q_{ny} (с учётом эксплуатационных испытаний), кВт	0,195
Теплоплотность (по длине секции), Вт/м	2438
Площадь наружной поверхности f_c , м ²	0,48
Коэффициент теплопередачи при нормальных условиях K_{HV} , Вт/(м ² °C)	5,8
Масса (без учёта массы пробок), не более, кг	2,7
Удельная масса (без учёта массы пробок), не более, кг/кВт	13,85
Объём воды, л	0,23

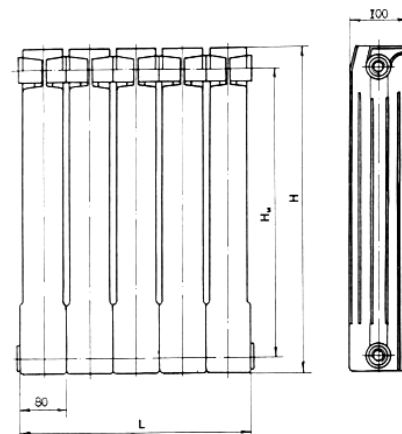


Рисунок 5 - Габаритные размеры радиатора «Сантехпром БМ»

Радиатор состоит из стального закладного элемента (каркаса), омываемого изнутри теплоносителем, и наружного литого под давлением оребрения из высококачественных алюминиевых сплавов. Каркас изготовлен из стальных труб 20х2 мм, выполняющих роль вертикальных колонок оригинальной формы, и электросварных цельнотянутых труб 38х4 мм, образующих горизонтальные коллекторы, сваренных между собой в среде смеси аргона и углекислого газа. При этой конструкции, во-первых, исключается контакт теплоносителя с алюминиевым сплавом, отсутствуют условия электрохимической коррозии, что определяет долговечность прибора, во-вторых, оригинальная форма фронтальных алюминиевых рёбер и вертикальных колонок определяет высокую эффективность и стабильность теплопередачи и улучшает гигиеничность прибора и, в-третьих, обеспечивается надёжность и герметичность при сборке и перегруппировке радиаторов.

5.Определение поверхности нагрева отопительных приборов

Рассмотрим на примере ранее рассчитанного помещения.

Площадь нагревательной поверхности отопительного прибора определяется по формуле:

$$A = \frac{Q_{np}}{(t_{cp, np.} - t_g) \cdot K} \cdot \beta_1 \beta_2 \quad (35)$$

Где, Q_{np} – тепловая нагрузка прибора, Вт; (общие теплопотери в комнате;

$t_{cp, np.}$ – средняя температура теплоносителя в приборе, °C ;

β_1 – поправочный коэффициент, учитывающий способ установки прибора применяется от 1,06 до 1,11;

β_2 – поправочный коэффициент, учитывающий остывание воды в трубах; при открытых трубопроводах водяного отопления в среднем принимается от 1,03 – 1,05;

K – коэффициент теплопередачи прибора, $K = 5,8 \text{ (} \frac{Bm}{m^2 \cdot ^\circ C} \text{)}$.

Средняя температура теплоносителя в приборе находится по формуле:

$$t_{cp, np.} = \frac{t_g + t_{ob}}{2} \quad (36)$$

Где, t_g – расчетная температура горячей воды в приборе, $t_g = 95^\circ C$;

t_{ob} – расчетная температура обратной воды в приборе, $t_{ob} = 70^\circ C$;

После расчета формулы () определяем ориентировочное число секции в отопительном приборе:

$$n = \frac{A}{a} \quad (37)$$

Где, a – площадь поверхности нагрева одной секции, $a = 0,48 \text{ (} m^2 \text{)}$;

Установочное число секции отопительного прибора определяем по формуле:

$$n_{ym} = n \cdot \beta_3 \quad (38)$$

Где, β_3 – коэффициент учитывающий изменение коэффициента, теплопередачи прибора в зависимости от числа секций в нём до 5 секции $\beta_3 =$

0,95, при 6-10 секции $\beta_3 = 1$, при 11-20 секции $\beta_3 = 1,05$, свыше 20 секции $\beta_3 = 1,1$;

Данные расчеты для каждой комнаты сводятся в общую таблицу

Таблица 7 - Определение поверхности нагрева отопительных приборов
и количества секции

[illegible]

6 Гидравлический расчет системы отопления

Гидравлический расчет систем водяного отопления состоит в определении диаметров труб, подводящих к каждому отопительному прибору необходимое количество теплоносителя под воздействием расчетного циркуляционного давления при известных тепловых нагрузках участков и длинах этих участков – отрезков труб с постоянными расходами и диаметрами.

Гидравлический расчет систем водяного отопления проводят в следующем порядке:

1. Вычерчиваем принципиальную аксонометрическую схему системы отопления, планы подвала типового этажа. На данную схему наносим тепловые нагрузки на приборах, на стояках и ответвлениях к стоякам, которые пронумеровываем на планах.

2. Определяем расчетные циркуляционные кольца (наиболее удаленное, наиболее близкое и наиболее нагруженное). За главное циркуляционное кольцо системы принимаем наиболее нагруженное.

3. Разбиваем главное циркуляционное кольцо на участки.

4. Определяем расход воды G на каждом участке из расчета тепловой нагрузки на данном участке:

$$G_{np} = \frac{3,6 \cdot Q_{уч}}{c \cdot (t_g - t_{об})}, \quad (39)$$

Где, $Q_{уч}$ – тепловая нагрузка на участке, Вт;

c – удельная массовая теплоемкость воды 4,19 кДж/кг·°С ;

t_g – расчетная температура горячей воды в приборе, $t_g = 95^\circ\text{C}$;

$t_{об}$ – расчетная температура обратной воды в приборе, $t_{об} = 70^\circ\text{C}$;

5. После того как мы нашли G на участке, с помощью Приложения 4 находим следующие данные:

R – удельные потери давления на трение Па/м;

d – диаметр трубопровода (диаметр всегда должен увеличиваться или уменьшаться в зависимости от трубопровода подающий или обратный);

V – скорость движения воды в трубопроводе

L – длина расчетного участка;

6. Далее мы с помощью скорости определяем динамическое давление P_g с помощью Приложения 5.

7. Коэффициент местных сопротивлений $\sum \zeta$ находим с помощью Приложения 6.

Примечание - учитываются все элементы на данном участке к примеру: Радиатор двухколонный, тройник на ответвление, или же отвод на 90° внезапное сужение.

8. Определяем сопротивление по длине R_l , произведение удельных потерь давления на трение R на длину расчетного участка l .

9. С помощью коэффициента местных сопротивлений $\sum \zeta$ и динамического давления P_g найдем z .

10. После чего мы находим расчетное циркуляционное давление $R_l + z$, после чего суммируем все давления на участке.

Полученные значения сводим в таблицу гидравлического расчета.

Такой же расчет проводим для самого близкого участка от теплового пункта, и так же суммируем значения $R_l + z$.

11. Произведем увязку дальнего и ближнего участка системы отопления по формуле:

$$\frac{\sum R_{\text{дальней}} - \sum R_{\text{ближней}}}{\sum R_{\text{дальней}}} \cdot 100\% \leq 15\% \quad (40)$$

Если полученный процент меньше 15%, то гидравлический расчет выполнен верно, если он оказался больше 15% то следует произвести повторный гидравлический расчет с использованием других диаметров.

Все полученные расчеты (дальнего и ближнего участков) сводятся общую таблицу 8.

Таблица 8 - Расчет циркуляционного кольца.

№	Q, Вт	G, кг/ч	l, м	d, мм	v, м/с	R, Па/м	R _l , Па	$\sum \zeta$	z, Па	R _l +z, Па	P _g Па	нмс

НМС – Наименование местных сопротивлений.

7. Подбор и расчет оборудования узла ввода

Расчет элеваторного узла сводится к определению основных его параметров: коэффициента смешения, диаметра горловины, диаметра сопла, по которым подбирают основные размеры элеватора. Расчет сведен в таблице

Расчет элеваторного узла сводится к определению основных его параметров: коэффициента смешения, диаметра горловины, диаметра сопла, по которым подбирают основные размеры элеватора. Расчет сведен в таблице

Таблица 7.1 - Основные характеристики водоструйного элеватора, стального типа 40с10бк на $P_y \leq 1,6 \text{ МПа}$.

№ п/п	Наименование	Формула	Единица измерения	Пример
	Расчетная температура теплоносителя в тепловой сети	$T - t_o$	°C	
	Расчетная температура теплоносителя в системе отопления	$t_r - t_o$	С	
	Расчетный расход воды в системе отопления	$G_{\text{сист}}$	т/ч	
	Требуемое давление развиваемое элеватором	P_n	·КПа 1кПа·10=10000Па	
	Коэффициент подмешивания (инжекции) теплоносителя	$q = \frac{T_1 - t_r}{t_r - t_o}$		$\frac{150 - 95}{95 - 70} = 2,2$
	Расчетный диаметр горловины элеватора (см. рис.)	$d_{\text{гор}} = 8,5 \sqrt{\frac{G_{\text{сист}}}{\sqrt{P_n}}}$	мм	$8,5 \sqrt{\frac{1,8}{\sqrt{1,2}}} = 11$
	Принят элеватор (см. табл.)	$d_{\text{гор}}$ №	мм	№1
	Расчетный диаметр сопла	$d_c = \frac{d_{\text{гор}}}{1 + q}$	мм	$\frac{15}{1 + 2,2} = 4,7$
	Давление, необходимое для работы элеватора	$P_{\text{эл}} = 1,4 \cdot P_n (1 + q)$	·КПа	$1,4 \cdot 1,2 (1 + 2,2) = 5,4$

	Давление перед элеваторным узлом с учетом гидравлических потерь в регуляторе давления	$P_{\text{эл.у}} = P_{\text{эл}} + (2 \div 3)$	·КПа	$5,4 + 2 = 7,4$
--	---	--	------	-----------------

Конструктивные характеристики (длина, диаметры), масса различных типоразмеров элеваторов 40с10бк приведены в табл. 7.2.

Таблица 7.2 -Конструктивные характеристики водоструйного элеватора 40с10бк.

№ элеватора	Корпус									Сопло	
	горловина	размеры, мм							масса, кг	d_c^H	допустимые интервалы d_c , мм
		L	D_y	D_1	$D_{\text{уп}}$	D_2	b	h			
1	15	360	40	145	40	145	70	130	8,3	13	3-8
2	20	440	50	160	40	145	93	135	11,3	13	4-8
3	25	570	65	180	50	160	104	145	15,5	16	6-10
4	30	620	80	195	65	180	180	170	18,7	18	7-12

После выбранных размеров, на чертеж выносится данный элеватор с использованием рисунка 6

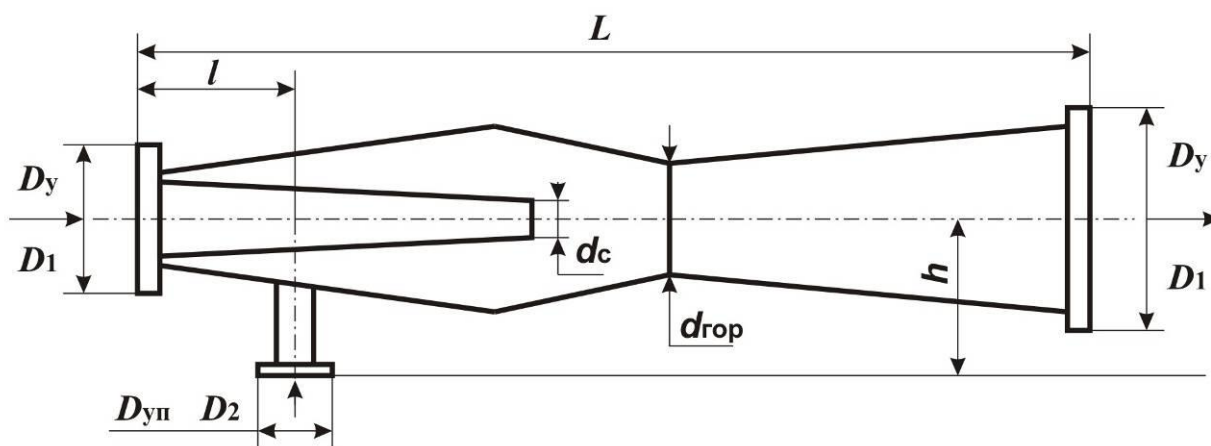


Рисунок 6 - Схема гидроэлеватора: 1 – из теплосети; 2 – из обратной магистрали системы отопления; 3 – в подающую магистраль.

По конструкции гидроэлеватор представляет собой водоструйный насос, работающий за счет энергии, создаваемой перепадом давления в прямой и обратной магистралях теплосети.

Гидроэлеватор характеризуется двумя основными параметрами –
д
и
а
м
е
т
р
о
м

г
о
р
л
о
в
и
н
ы
 H и диаметром сопла d_c .

Список использованной литературы

П 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»

П 54.13330.2022 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные»

П 118.13330.2022 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения»

П 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»

П 50.13330-2012 «Тепловая защита зданий» М., 2012, 89 с.

6. СП 131.13330.2025 «СНиП 23-01-99 * Строительная климатология»

7. СанПиН 2.1.3684-21. «Санитарные правила и нормы Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

8. Королева, Т. И. Строительная теплофизика. Теплотехнические расчеты ограждающих конструкций и расчет удельного потребления теплоты на отопление и вентиляцию здания : учебное пособие / Т. И. Королева, М. В. Фролов. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2024. - 112 с. - ISBN 978-5-9729-1961-1. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.ru/catalog/product/2171373>.

9. Свинцов, А. П. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха : учебное пособие / А. П. Свинцов. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2023. - 148 с. - ISBN 978-5-9729-1389-3. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/2096887>.

10. Вершилович, В. А. Газовое отопление жилых домов : учебное пособие / В. А. Вершилович. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2024. - 344 с. - ISBN 978-5-9729-1614-6. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.ru/catalog/product/2170220>

арфоломеев, Ю. М. Отопление и тепловые сети : учебник / Ю.М. Варфоломеев, О.Я. Кокорин. — изд. испр. — Москва : ИНФРА-М, 2027. — 480 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-017128-9. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.ru/catalog/product/2266849>

авыдов, В. В. Системы автоматического контроля и регулирования тепловой энергии на отопление квартир многоэтажных жилых домов : учебно-методическое пособие / В. В. Давыдов, И. К. Муравьев. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2025. - 112 с. – ISBN 978-5-9729-2366-3. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.ru/catalog/product/2226928>

топление. Методические указания для выполнения курсового проекта по дисциплине «Отопление» для обучающихся направления подготовки 08.03.01 «Строительство» / Федюнина Т.В.; ФГОУ ВО Вавиловский университет – Саратов, 2026. – 43с.

Город	Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С	Средняя температура а отопительного периода, °С	Продолжительность отопительного периода, сут	Средняя скорость ветра, м/с	Расчетная вентиляционная температура, °С
Архангельск	-34	-4,5	248	3,1	-19
Барнаул	-36	-7,5	231	3,4	-17
Благовещенск	-33	-10,6	210	2,1	-16
Астрахань	-20	-0,7	165	3,2	-14
Верхоянск	-60	-22	272	3	-51
Владивосток	-25	-4,8	201	9	-16
Волгоград	-22	-3	182	8,5	-13
Иркутск	-38	-8,9	241	2,8	-25
Калуга	-25	-2,5	208	3,5	-14
Минск	-25	-1,2	203	4,8	-10
Москва	-26	-3,2	205	4,4	-14
Новосибирск	-37	-7,9	222	,63	-24
Ростов на Дону	-22	-1,1	175	5,8	-8
Саратов	-24	-5	193	5,6	-16
Санкт-Петербург	-24	-1,2	211	2,4	-14
Калининград	-18	1,3	188	2,8	-4
Камышин	-24	-3,4	186	4,9	-14
Оренбург	-29	-6	195	4,1	-18
Пенза	-27	-3,9	201	3,4	-12
Самара	-27	-4,7	196	2,9	-10
Липецк	-25	-3,1	196	4,5	-14
Уфа	-33	-5,9	209	2,9	-12
Владимир	-27	-3,3	226	3,4	-9
Воронеж	-24	-2,4	190	3,2	-10
Краснодар	-15	2,7	146	2,6	-7
Сочи	-3	6,6	93	2,2	-4
Балашов	-25	-3,4	193	3,9	-16
Рязань	-25	3,0	203	3,2	-15

Требуемое приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкции зданий

Здания и помещения	Градусо-сутки отопительного периода, °C сут	Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций, $R_{пр}^{TP}, (м^2 \cdot ^\circ C) / Вт$				
		стен	покрытий и перекрытий над проездами	перекрытий чердачных над хол. подпольями, подвалами	окон и балконных дверей	фонарей
Жилые, лечебно-профилактические и детские учреждения, школы, интернаты	2000	2,1	3,2	2,8	0,35	0,25
	4000	2,8	4,2	3,7	0,40	0,30
	6000	3,5	5,2	4,6	0,45	0,35
	8000	4,2	6,2	5,5	0,50	0,40
	10000	4,9	7,2	6,4	0,55	0,45
	12000	5,6	8,2	7,3	0,60	0,50
Общественные, кроме указанных выше, административные бытовые за исключением помещений с влажным и мокрым режимом	2000	1,6	2,4	2,0	0,33	0,23
	4000	2,4	3,2	2,7	0,38	0,28
	6000	3,0	4,0	3,4	0,43	0,33
	8000	3,6	4,8	4,1	0,48	0,38
	10000	4,2	5,6	4,8	0,53	0,43
	12000	4,8	6,4	5,5	0,58	0,48
Производственные с сухим и нормальным режимом	2000	1,4	2,0	1,4	0,21	0,19
	4000	1,8	2,5	1,8	0,24	0,22
	6000	2,2	3,0	2,2	0,27	0,25
	8000	2,6	3,5	2,6	0,30	0,28
	10000	3,0	4,0	3,0	0,33	0,31
	12000	3,4	4,5	3,4	0,36	0,34

Поправочный коэффициент n на расчетную разность температур $t_v - t_n$

Ограждения	n
Наружные стены, покрытия, перекрытия над проездами, оконные проемы	1
Чердачные перекрытия со стальной, черепичной или асбестоцементной кровлей по разреженной обрешетке и покрытия с вентилируемыми прослойками	0,9
Перекрытия над холодными подпольями, расположенными выше уровня земли	0,75

**Таблица для гидравлического расчета трубопроводов водяного отопления при
 $t_t=95^{\circ}\text{C}$, $t_o=70^{\circ}\text{C}$ и $k=0,2$ мм**

Удельные потери давления на трение R , Па/м	Количество проходящей воды G , кг/ч (верхняя строка), и скорость движения воды v , м/с (нижняя строка), по трубам стальным водогазопроводным (газовым) обыкновенным (ГОСТ 3262-85) условным проходом d , мм.						
	15	20	25	32	40	50	70
1	2	3	4	5	6	7	8
1	16,5 0,023	36 0,028	69 0,034	148 0,041	210 0,045	409 0,052	788 0,06
1,2	17,5 0,025	40 0,031	76 0,037	164 0,045	229 0,048	454 0,059	872 0,067
1,4	19 0,027	44 0,034	84 0,041	180 0,049	249 0,052	496 0,064	948 0,073
1,6	21 0,03	47 0,037	96 0,045	191 0,053	269 0,057	535 0,069	1016 0,075
1,8	22 0,031	50 0,039	108 0,051	197 0,054	287 0,06	571 0,073	1077 0,082
2	24 0,033	53 0,042	111 0,054	203 0,057	304 0,064	606 0,078	1137 0,087
2,4	26 0,037	59 0,046	120 0,057	223 0,062	338 0,071	671 0,087	1258 0,096
2,8	28 0,041	64 0,05	130 0,064	244 0,068	368 0,077	729 0,096	1377 0,106
3,2	31 0,044	72 0,058	140 0,068	263 0,073	396 0,083	774 0,102	1438 0,114
3,6	33 0,047	80 0,062	143 0,071	281 0,078	422 0,089	818 0,108	1578 0,121
4	35 0,05	85 0,065	146 0,073	299 0,082	448 0,094	861 0,115	1667 0,128
5	40 0,057	95 0,073	157 0,074	336 0,093	507 0,107	971 0,13	1898 0,145
6	44 0,063	103 0,08	169 0,082	373 0,103	559 0,118	1081 0,144	2090 0,16
7	48 0,069	111 0,086	184 0,089	406 0,112	601 0,126	1172 0,152	2269 0,174

1	2	3	4	5	6	7	8
8	55 0,082	113 0,088	199 0,097	434 0,12	642 0,135	1236 0,161	2470 0,187
9	57 0,084	119 0,092	212 0,103	463 0,128	684 0,144	1354 0,171	2593 0,199
10	59 0,087	128 0,097	225 0,109	490 0,136	726 0,151	1445 0,182	2744 0,21
12	63 0,093	140 0,108	248 0,12	537 0,149	809 0,17	1583 0,201	3011 0,23
14	67 0,098	151 0,117	269 0,131	579 0,16	876 0,184	1720 0,218	3246 0,248
16	70 0,103	163 0,126	289 0,141	621 0,172	937 0,197	1858 0,236	3428 0,266
18	74 0,108	174 0,135	309 0,15	663 0,184	997 0,21	1974 0,251	3718 0,284
20	77 0,114	184 0,142	332 0,161	705 0,195	1058 0,222	2090 0,265	3953 0,302
24	84 0,124	204 0,157	360 0,175	778 0,215	1166 0,245	2291 0,291	4327 0,331
28	91 0,135	221 0,171	391 0,19	840 0,233	1261 0,265	2645 0,312	4702 0,35
32	98 0,145	237 0,183	416 0,202	902 0,25	1357 0,284	2740 0,334	5043 0,383
36	106 0,156	255 0,195	441 0,214	964 0,267	1444 0,304	2814 0,356	5350 0,409
40	112 0,164	267 0,206	467 0,226	1026 0,284	1524 0,321	2973 0,376	5657 0,433
50	126 0,186	297 0,28	530 0,257	1149 0,318	1710 0,36	3336 0,422	6339 0,485
60	139 0,205	324 0,25	593 0,288	1270 0,352	1866 0,393	3699 0,468	6971 0,533
70	151 0,223	351 0,271	635 0,308	1369 0,379	2022 0,426	3988 0,504	7534 0,576
80	162 0,239	377 0,291	677 0,328	1467 0,406	2178 0,458	4276 0,54	8065 0,618
90	173 0,255	404 0,312	719 0,348	1554 0,43	2309 0,486	4543 0,574	8567 0,655
100	183 0,269	430 0,332	759 0,369	1632 0,452	2431 0,512	4788 0,605	9035 0,691
120	201 0,295	469 0,362	835 0,405	1786 0,491	2674 0,563	5250 0,664	9899 0,757
140	216 0,318	507 0,392	904 0,438	1939 0,537	2895 0,609	5686 0,719	10584 0,81
160	229 0,338	546 0,422	972 0,471	2079 0,576	3095 0,651	6093 0,77	11269 0,862
180	243 0,358	584 0,451	1028 0,499	2201 0,609	3294 0,693	6473 0,818	11953 0,914

Значения динамического давления P_a для расчета потерь давления в местных сопротивлениях трубопроводов систем водяного отопления

Скорость движения воды v, м/с	P_a, Па	Скорость движения воды v, м/с	P_a, Па	Скорость движения воды v, м/с	P_a, Па
0,01	0,05	0,25	30,44	0,49	117,71
0,02	0,2	0,26	33,34	0,5	122,61
0,03	0,45	0,27	36,29	0,51	127,52
0,04	0,8	0,28	38,55	0,52	131,37
0,05	1,23	0,29	41,19	0,53	138,31
0,06	1,77	0,3	44,13	0,54	143,21
0,07	2,45	0,31	47,08	0,55	149,09
0,08	3,14	0,32	49,99	0,56	154
0,09	4,02	0,33	53,93	0,57	159,88
0,1	4,9	0,34	56,88	0,58	165,77
0,11	5,98	0,35	59,82	0,59	170,67
0,12	7,06	0,36	63,74	0,6	176,55
0,13	8,34	0,37	67,67	0,61	183,42
0,14	9,61	0,38	70,61	0,62	189,3
0,15	11,08	0,39	74,53	0,65	207,88
0,16	12,56	0,4	78,45	0,68	227,48
0,17	14,22	0,41	82,37	0,71	248,07
0,18	15,89	0,42	86,3	0,74	268,67
0,19	17,75	0,43	91,2	0,77	291,23
0,2	19,61	0,44	95,13	0,8	314,79
0,21	21,57	0,45	99,08	0,85	355
0,22	23,53	0,46	103,98	0,9	398,18
0,23	26,48	0,47	108,89	0,95	443,29
0,24	28,44	0,48	112,81	1	490,3

**Коэффициенты местных сопротивлений ζ для различных элементов систем
отопления (приближенные значения)**

Элементы систем отопления	ζ при условном проходе труб d , мм					
	15	20	25	32	40	≥ 50
1	2	3	4	5	6	7
Радиаторы двухколонные	2	2	2	2	2	2
Котлы:						
чугунные	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
стальные	2	2	2	2	2	2
Внезапное расширение	1	1	1	1	1	1
Внезапное сужение	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Отступы	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Компенсаторы:						
П-образные	2	2	2	2	2	2
сальниковые	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Отводы:						
90° и утки	1,5	1,5	1	1	0,5	0,5
двойные узкие	2	2	2	2	2	2
двойные широкие	1	1	1	1	1	1
Скобы	3	2	2	2	2	2
Тройники:						
на проходе	1	1	1	1	1	1
на ответвлении	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
на противотоке	3	3	3	3	3	3
Крестовины:						
на проходе	2	2	2	2	2	2
на ответвлении	3	3	3	3	3	3
Вентили:						
обыкновенные	16	10	9	9	8	7
прямоточные	3	3	3	2,5	2,5	2
Задвижки	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5
Краны:						
проходные	4	2	2	2	-	-
двойной регулировки	4	2	2	-	-	-
Трехходовой кран:						
при повороте потока	3	3	4,5	-	-	-
при прямом проходе	2	1,5	2	-	-	-

№помещения	Наименование помещения, температура тв, 0С	Характеристика ограждающих конструкций								Теплопотери, Q, Вт	Добавочные теплопотери			Q,Вт	Qб,Вт	Qинф,Вт	Qинф,Вт общее	Qвент,Вт	Q,ив	Qсо,Вт
		обозначение	ориентация на сторону света	размер ограждения, а*b, м2		площадь, F, м2	Коэффициент теплопередачи, k, Вт/м2*0С	Перепад температур, Δt,0С	Коэффициент, n		На ориентацию по стороне света	Прочие,%	1+Σβ							
				а	б															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

